

# 都道府県用精度管理システム 概要

- ・【前提条件】
  - ・システムの使用申請書が受領され、日臨技の承認が得られた行事
- ・【初期事業登録】
  - ・日臨技事務局で事業の初期登録を行う。

**事業入力**

コード: 自動設定

名称: 都道府県精度管理事業

略称: 都道府県精度管理事業

見積書・納品書・請求書・領収書の件名:

事業年度: 2020 令和2 来年度 事業分類: 都道府県精度管理事業

主催都道府県: 東京都 登録日: 2020/01/15 16:14

前回の事業(SDI経年): 2019年度 東京都臨床検査技師会精度管理調査

日臨技精度保証施設認証制度申請用  使用する

募集開始日: 2020/01/15 R2/01/15 選択 募集開始時刻: 0時 0分

募集締切日: 2020/02/15 R2/02/15 選択 募集締切時刻: 23時 59分

入力開始日: 2020/02/20 R2/02/20 選択 入力開始時刻: 0時 0分

入力締切日: 2020/03/05 R2/03/05 選択 入力締切時刻: 23時 59分

評価・統計の設定締切日: 選択 評価・統計の設定締切時刻: 時 分

総括統計表公開日: 選択 総括統計表公開時刻: 時 分

施設別報告書公開日: 選択 施設別報告書公開時刻: 時 分

手引書入力開始前公開日: 選択 手引書入力開始前公開時刻: 時 分

報告会資料公開日: 選択 報告会資料公開時刻: 時 分

参加証公開日: 選択 参加証公開時刻: 時 分

参加費振込先  
店舗(銀行): 口座番号(銀行): 口座番号(郵便振替):

□座種類(銀行): □座名義(銀行): □座名義(郵便振替):

請求書の連絡事項

参加費設定  
 参加費無料  参加コースの合計金額(通常)  
 上限を参加コースの中の最高金額にする  上限金額を設定する(上限金額に満たない場合は参加コースの合計額)

参加費の上限金額: 円

オプション  
 分野別管理を行う  参加コース設定を行う  複数参加を認める  メーカー参加を認める(メーカーペイ、目標値設定事業など)  
 参加施設が見積書・納品書・請求書・領収書の印刷をできるようにする  測定日入力しない


参加申し込み受領メールアドレス: y.usui@handt.co.jp


問い合わせ先メールアドレス: y.usui@handt.co.jp

備考:

事業管理者・事業担当者

- ・日臨技が事業登録後、事業の詳細登録、変更、事業管理者、事業担当者の登録は、事業管理システム <http://jamtqc.jamt.or.jp/JadisManagement/Account/Login.aspx> から事業管理者の会員番号、PWでログインし「事業別メニュー」を選択します。

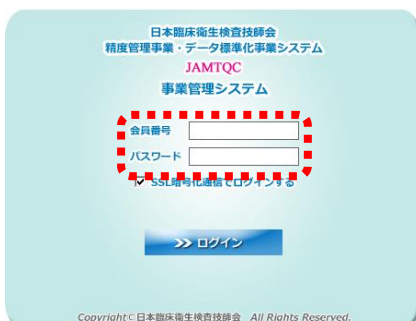

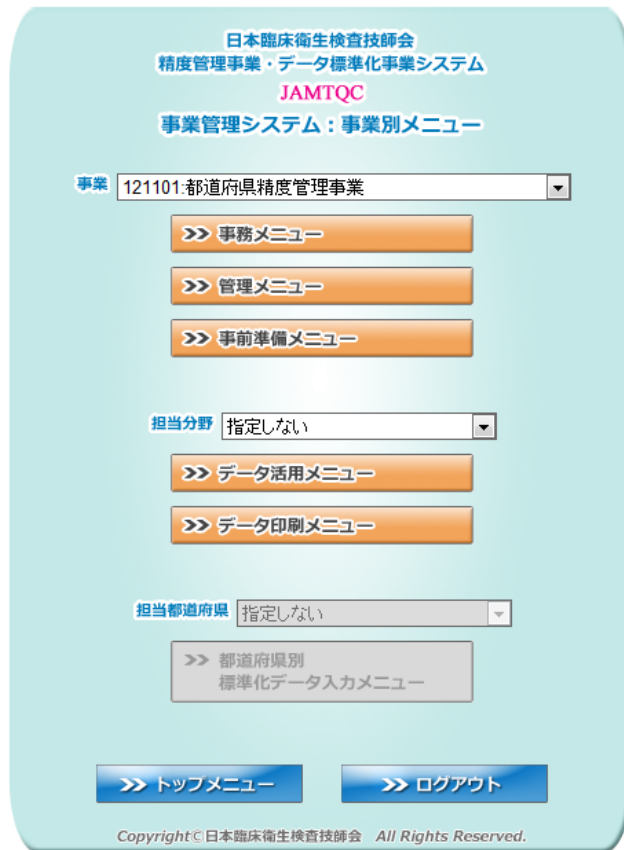

- >> 事務メニュー
— 事業管理者のみ実行可能

・【参加状況】

コースコード	コース名	コース参加数	準備残数	01 臨床化学	02 臨床化学 (HbA1c)	03 血球数算定	04 末梢血液像	05 微生物 (同定・感受性)	06 微生物 (塗抹・フォトサーベイ)	07 病理	08 細胞診	09 輸血	10 一般	11 血清	12 生理	
01	臨床化学	144	56	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	臨床化学 (HbA1c)	123	77	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	血球数算定	136	64	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	末梢血液像	82	118	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	微生物 (全て)	40	144	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0
06	微生物 (塗抹・フォトサーベイ)	16	144	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
07	病理	48	152	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
08	細胞診	46	154	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
09	輸血 (全て)	91	109	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0
10	一般	119	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0
11	血清	92	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0
12	生理	89	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0
合計 (受付数:158、施設数:155)		1026		144	123	136	82	40	56	48	46	91	119	92	89	89

- ・ 参加状況の表示を行います。コース別参加施設一覧、受付別参加施設一覧を表示できます。



・【事業詳細】

**事業入力**

コード: 自動設定

名称: 都道府県精度管理事業

略称: 都道府県精度管理事業

見積書・納品書・請求書・領収書の件名:

事業年度: 2020 令和2 来年度 事業分類: 都道府県精度管理事業

主催都道府県: 東京都 登録日: 2020/01/15 16:14

前回の事業(SDI経年): 2019年度 東京都臨床検査技師会精度管理調査

日臨技精度保証施設認証制度申請用  使用する

募集開始日: 2020/01/15 [R2/01/15] 選択 募集開始時刻: 0時 0分

募集締切日: 2020/02/15 [R2/02/15] 選択 募集締切時刻: 23時 59分

入力開始日: 2020/02/20 [R2/02/20] 選択 入力開始時刻: 0時 0分

入力締切日: 2020/03/05 [R2/03/05] 選択 入力締切時刻: 23時 59分

評価・統計の設定締切日: [ ] 選択 評価・統計の設定締切時刻: [ ] 時 [ ] 分

総括統計表公開日: [ ] 選択 総括統計表公開時刻: [ ] 時 [ ] 分

施設別報告書公開日: [ ] 選択 施設別報告書公開時刻: [ ] 時 [ ] 分

手引書入力開始前公開日: [ ] 選択 手引書入力開始前公開時刻: [ ] 時 [ ] 分

報告会資料公開日: [ ] 選択 報告会資料公開時刻: [ ] 時 [ ] 分

参加証公開日: [ ] 選択 参加証公開時刻: [ ] 時 [ ] 分

参加費振込先

店舗(銀行): [ ]  座種類(銀行): [ ]

座番号(銀行): [ ]  座名義(銀行): [ ]

座番号(郵便振替): [ ]  座名義(郵便振替): [ ]

請求書の連絡事項: [ ]

参加費設定

参加費無料  参加コースの合計金額(通常)

上限を参加コースの中の最高金額にする  上限金額を設定する(上限金額に満たない場合は参加コースの合計額)

参加費の上限金額: [ ] 円

オプション

分野別管理を行う  参加コース設定を行う  複数参加を認める  メーカー参加を認める(メーカーペイ、目標値設定事業など)

参加施設が見積書・納品書・請求書・領収書の印刷をできるようにする  測定日入力しない

参加申し込み受領メールアドレス: y.usui@handt.co.jp

問い合わせ先メールアドレス: y.usui@handt.co.jp

備考: [ ]

事業管理者・事業担当者

- ・日臨技で初期登録された行事情報の詳細を登録します。  
募集開始および締切日、入力開始および締切日、参加費振込口座、参加申し込み受領メール設定、事業管理者・事業担当者等の詳細設定および変更ができます。

・【継承・複写】

- ・前年度の検査項目、コース、コースブロック等の設定を複写して使用することができます。



・【検査項目】

検索条件  
項目分類: 指定しない  
検査項目名:

追加 並べ替え 使用項目一括設定

合計 130 件

編集	使用有無	アンケート	コード	検査項目名称	検査項目略称	ガイダンス
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1E1	臨床化学検査サーベイ実施状況		<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		104	ナトリウム	Na	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		105	カリウム	K	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		106	クロール	Cl	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		101	グルコース	Glu	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		107	カルシウム	Ca	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		102	総ビリルビン	T-BIL	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		103	直接ビリルビン	D-BIL	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		116	総コレステロール	TC	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		117	中性脂肪	TG	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		118	HDL-コレステロール	HDL-C	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		119	LDL-コレステロール	LDL-C	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		111	総蛋白	TP	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		112	アルブミン	Alb	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		120	C反応性蛋白定量	CRP定量	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		113	尿酸	UA	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		114	尿素窒素	UN	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		115	クレアチニン	Cre	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		121	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	AST	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		122	アラニンアミノトランスフェラーゼ	ALT	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		127	γ-グルタミルトランスペプチダーゼ	GGT	<input type="button" value="ガイダンス"/>
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>		123	アルカリ性フォスファターゼ	ALP	<input type="button" value="ガイダンス"/>

Copyright (C) 日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved

・調査対象項目の設定（名称・略称等）および項目に対するガイダンスの設定を行います。

検査項目入力

コード: 101  
 名称: グルコース  
 略称: Glu

複数回答数: 1  自動参加項目  一部未入力を認める  一括結果入力対応  使用する  
 測定日入力しない

分野: 01: 臨床化学   
 単位: 01: mg/dL   
 検査項目分類: 0: 化学濃度項目

備考:

検査項目データ定義

編集	使用有無	名称	試料連結	データタイプ
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>	試薬		検査項目属性(試薬(日臨技編集))
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>	方法		検査項目属性(方法(日臨技編集))
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>	検量		検査項目属性(検量(日臨技編集))
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>	試薬製造販売元		検査項目属性(製造販売元(日臨技編集))

・各検査項目の主結果、(属性：試薬、機器、方法、検量等)の登録を行います。

**検査項目データ定義**

101: グルコース

(入力補助) ?

名称

略称

データタイプ  選択可能数

属性表  全て表示

各種フラグ

- 試料を配布し回答を求める項目 (定量項目・定性項目の測定結果はチェック、属性やフォト・設問項目はチェックなし)
- 正解が存在する項目 (フォト・設問項目は必ずチェック)
- 評価する項目
- 事業管理者入力する項目 (評価のための補助入力 病理染色など)
- 施設による入力はしない項目 (正解率・計算項目など)
- 未入力チェックはしない項目
- 必須項目 (未入力は警告されます)
- 使用する項目 (一時的に使用しない場合はチェックを外す)

整数部桁数 (文字数)  桁 (文字以内)      小数点以下桁数  桁

単位

自動計算・変換制御

入力条件制御

備考

・各属性のデータ定義を行います。

・【コースブロック】

https://jamtcq.jamt.or.jp/JanisManagement/ProjectMaster/CourseBlock.aspx

181201:平成30年度(第24回)千臨技精度管理調査

JAMTCQ 事業管理システム

事業マスタ管理メニュー

事業詳細・担当者 継承・複写 検査項目 **コースブロック** コース

追加

合計 137 項目 12 ブロック

検査項目	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	臨床化学	臨床化学 (HbA1c)	血球数算定	末梢血液像	微生物 (同定・感受性)	微生物 (塗抹・フォトサーベイ)	病理	細胞診	輸血	一般	血清	生理
	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="編集"/>
臨床化学検査サーベイ実施状況	●											
ナトリウム	●											
カリウム	●											
クロール	●											
グルコース	●											
カルシウム	●											
総ビリルビン	●											
直接ビリルビン	●											
総コレステロール	●											
中性脂肪	●											
HDL-コレステロール	●											
LDL-コレステロール	●											
総蛋白	●											
アルブミン	●											
α反応性蛋白定量	●											
尿酸	●											
尿素窒素	●											

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved

・検査項目のコース設定を行います。

・【コース】

編集	コース名	準備残数	01 臨床化学	02 臨床化学 (HbA1c)	03 血球数算定	04 末梢血液像	05 微生物 (同定・感受性)	06 微生物 (塗抹・フォトサーベイ)	07 病理	08 細胞診	09 輸血	10 一般	11 血清	12 生理
編集	臨床化学	56	●											
編集	臨床化学 (HbA1c)	77		●										
編集	血球数算定	64			●									
編集	末梢血液像	118				●								
編集	微生物 (全て)	144					●	●						
編集	微生物 (塗抹・フォトサーベイ)	144						●						
編集	病理	152							●					
編集	細胞診 (フォトサーベイ)	154								●				
編集	輸血 (血液型+抗体スクリーニング+クロスマッチ+ペーパーサーベイ)	109									●			
編集	一般 (フォトサーベイ)	81										●		
編集	血清	108											●	
編集	生理 (フォトサーベイ)	111												●

・参加コース設定とコース準備数（試料準備数）を設定します。

➤ 事前準備メニュー — 事業管理者・担当者実行可能

・【検査項目】

・管理メニューの「検査項目」と同一の画面で、担当者用の設定、変更画面です。

・アンケートの設定について

編集	使用有無	アンケート	コード	検査項目名称	検査項目略称	ガイダンス
編集	○	○	1E1	臨床化学検査サーベイ実施状況		ガイダンス
編集	○		104	ナトリウム	Na	ガイダンス
編集	○		105	カリウム	K	ガイダンス
編集	○		106	クロール	Cl	ガイダンス
編集	○		101	グルコース	Glu	ガイダンス
編集	○		107	カルシウム	Ca	ガイダンス
編集	○		102	総ビリルビン	T-BIL	ガイダンス
編集	○		103	直接ビリルビン	D-BIL	ガイダンス
編集	○		116	総コレステロール	TC	ガイダンス
編集	○		117	中性脂肪	TG	ガイダンス
編集	○		118	HDL-コレステロール	HDL-C	ガイダンス
編集	○		119	LDL-コレステロール	LDL-C	ガイダンス
編集	○		111	総蛋白	TP	ガイダンス
編集	○		112	アルブミン	Alb	ガイダンス
編集	○		120	C反応性蛋白定量	CRP定量	ガイダンス
編集	○		113	尿酸	UA	ガイダンス
編集	○		114	尿酸窒素	UN	ガイダンス
編集	○		115	クレアチニン	Cre	ガイダンス
編集	○		121	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	AST	ガイダンス

- **追加 (アンケート項目)** ボタンをクリックして新規作成します。

アンケート項目入力

コード

名称

略称

自動参加項目  使用する

分野  ▼ 選択

検査項目 分類  ▼ 選択

備考

ガイダンス

タイトル

設問文

設問文表示高さ  ピクセル (高さの目安: 行数×15ピクセル)

アンケート項目データ定義 **追加** 並へ替え

編集	使用有無	名称	データタイプ

保存して閉じる キャンセルして閉じる

- コード : 任意で設定できます (他の検査項目と異なるものにしてください)
- 名称 : 任意で設定できます
- 自動参加項目 : チェックを入れておくと、施設側が参加登録しなくても入力対象となります
- 分野 : 対象の分野を選択してください (全施設対象のアンケートにする場合は「99 : 共通アンケート」を選択してください)
- 検査項目 分類 : 対象の検査項目を選択してください

- アンケート項目データ定義の **追加** ボタンをクリックしてください。

- ・ **名称** : ここに入力した文章が設問等になります
- ・ **データタイプ** : 選択項目 (複数選択の場合は 10 選択が最大です)  
 数値項目 (整数部桁数、小数点以下桁数の設定が出来ます)  
 フリーテキスト (文字数制限の設定が出来ます)  
 テキスト行 (ラベル) (テキストのみ入力 ※青字固定です)  
 テキスト行 (注意表記) (テキストのみ入力 ※赤字固定です)  
 区切り線 (区切り線を入れるときに使用してください)

- ・ 選択項目で質問を作成する場合

- ・上図の名称に設問文を入力し、データタイプから選択項目を選択してください。選択肢を設定するのに属性表を作成します。属性表の **追加** ボタンをクリックしてください。

- ・名称を入力し **保存して閉じる** をクリックしてください。

- ・選択内容の **追加** ボタンをクリックできるようになりますので、こちらから選択肢を追加します。

- ・コード : 選択番号を入力してください
- ・名称 : 選択文を入力してください

- ・コード、名称を入力し **保存して閉じる** をクリックしてください。



アンケート項目データ定義

180: アンケート

名称

データタイプ  選択可能数

属性表  全て表示    

各種フラグ  使用する項目 (一時的に使用しない場合はチェックを外す)

表示コラム数  表示高さ  ピクセル

備考

< 選択内容 >

合計 4 件

確認	コード	名称
<input type="button" value="編集"/>	01	0床以下
<input type="button" value="編集"/>	02	1~19床
<input type="button" value="編集"/>	03	20~50床
<input type="button" value="編集"/>	04	51~100床

< 入力条件 > (他のアンケートの回答によって入力可否を制御します)

指定しない

選択	コード	名称

- 表示コラム : 選択肢の分割設定が出来ます。0,1 の場合は一列に表示され、2~を入力することで分割表示されます。
  - 表示高さ : 0 のままで自動調整されます。
- 必要な選択肢を追加し  ボタンをクリックしてください。

アンケート項目入力

コード

名称

略称

自動参加項目  使用する

分野

検査項目 分類

備考

ガイダンス

タイトル

設問文


設問文表示高さ  ピクセル (高さの目安: 行数×15ピクセル)

アンケート項目データ定義

編集	使用有無	名称	データタイプ
<input type="button" value="編集"/>	<input type="radio"/>	質問1: 病床数	検査項目属性(病床数について)


- この作業を繰り返し行い、**保存して閉じる** ボタンをクリックし保存してください。
- アンケート作成後、回答画面に反映させるにはコースブロックに追加する必要があります。  
設定後は必ずプレビュー画面にて確認をお願いします。

・【検査項目属性】

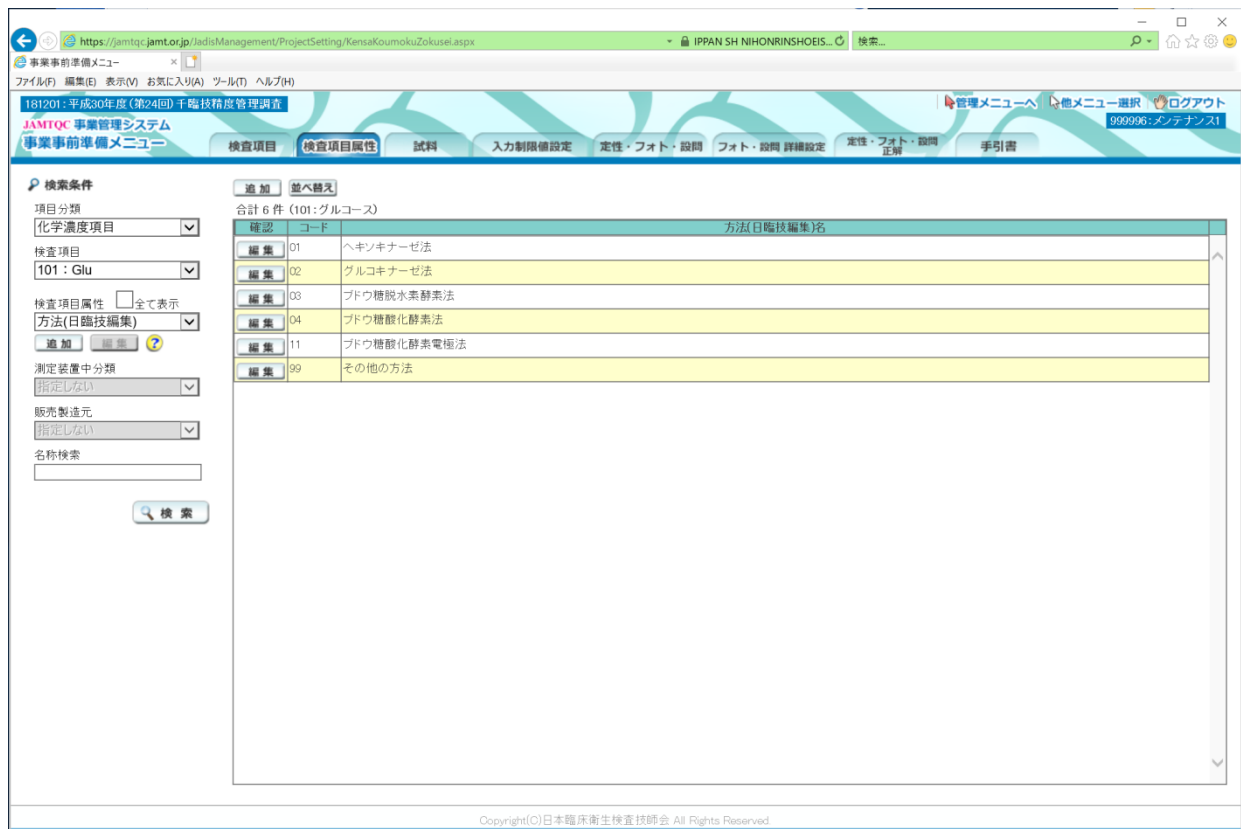


- 検査項目の属性（試薬、機器、方法、検量等）や各定性・アンケート調査等の選択肢の登録を行います。（フォトサーベイの設定は別です）

・【試料】

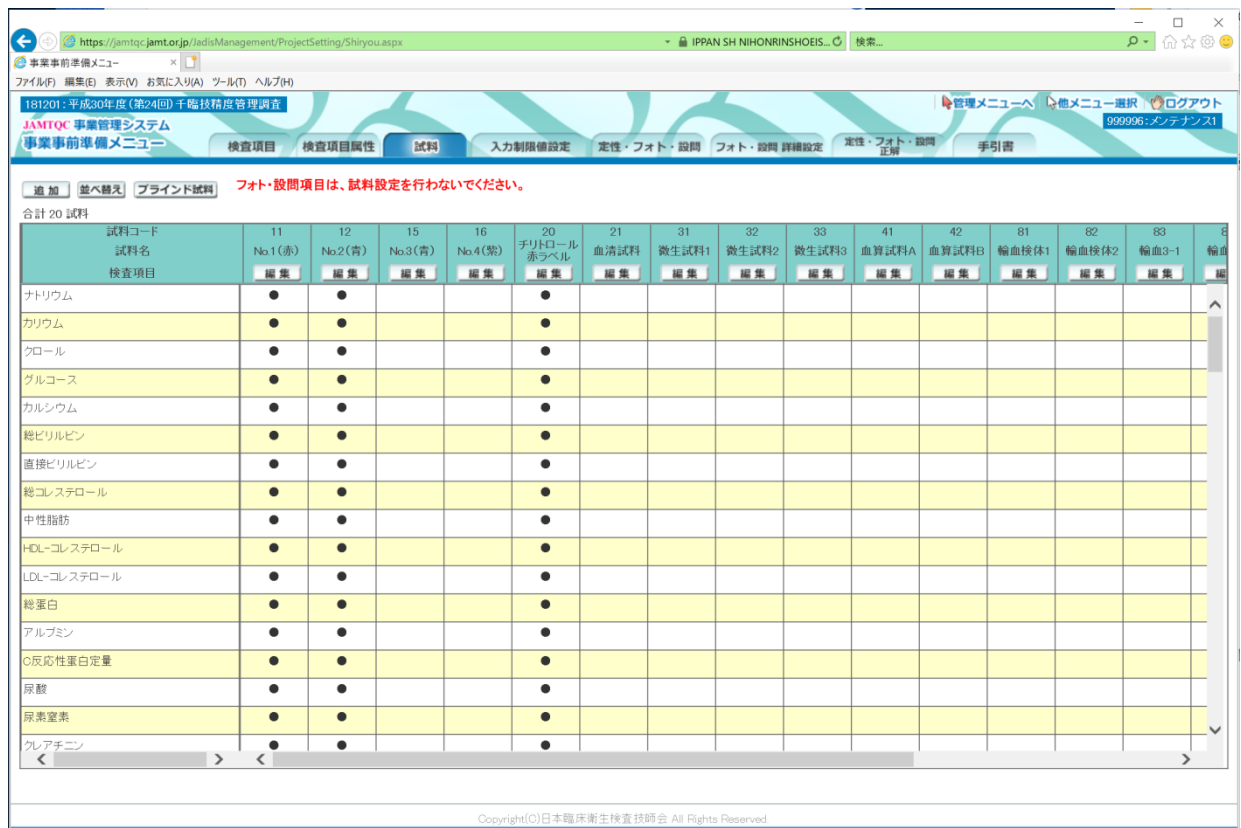


- 試料と該当する項目の設定を行います。

・【入力制限値設定】

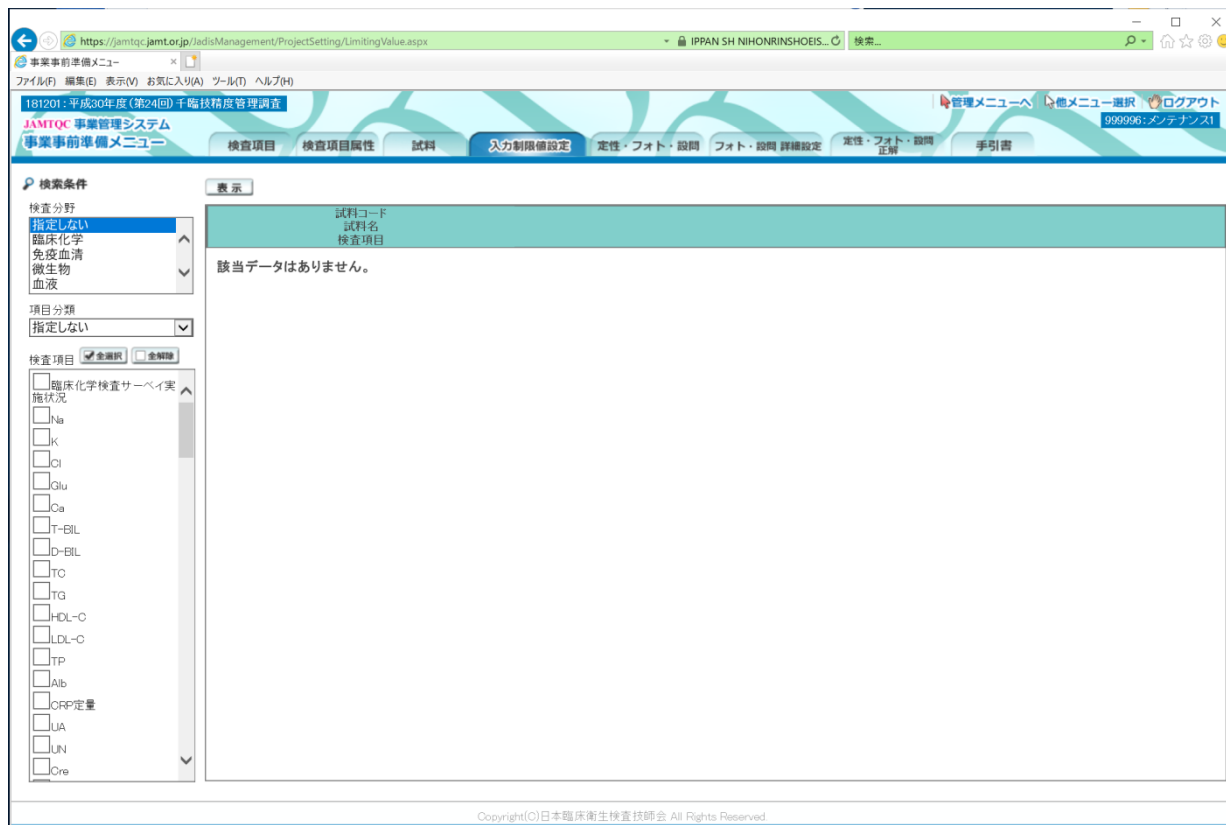

・各検査項目の入力値を制限することができます。

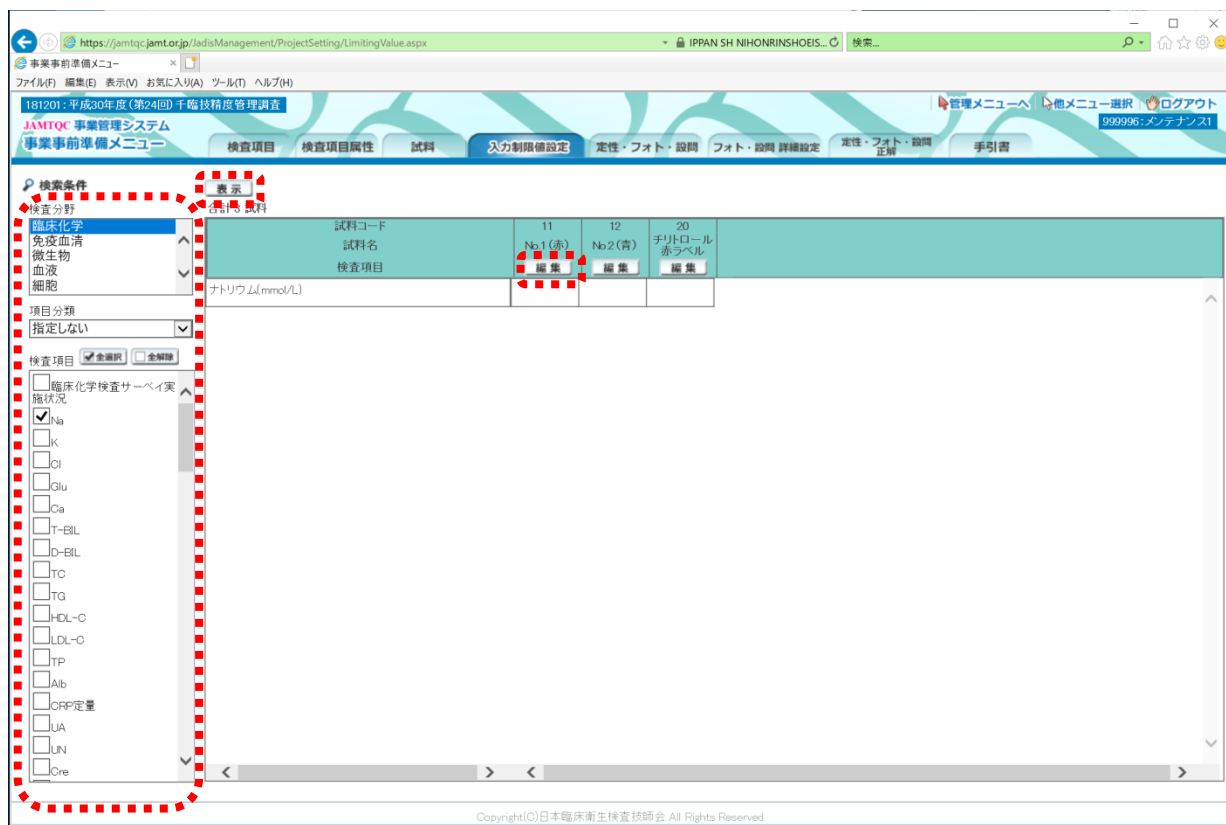

・検査項目から入力制限を行いたい項目にチェックを入れ、**表示** ボタンをクリックします。

入力制限値編集

コード

名称

略称

検査項目


ナトリウム(桁数:999 mmol/L)

~

保存して閉じる キャンセルして閉じる

- ・該当する試料の **編集** ボタンをクリックします。
- ・上記入力欄に入力制限値を入力します
  - 例) 1~100 : 1 から 100 までの数値が入力できる。
  - 1~ : 1 以上の数値が入力できる。
  - ~100 : 100 以下の数値が入力できる

・【定性・フォト・設問】

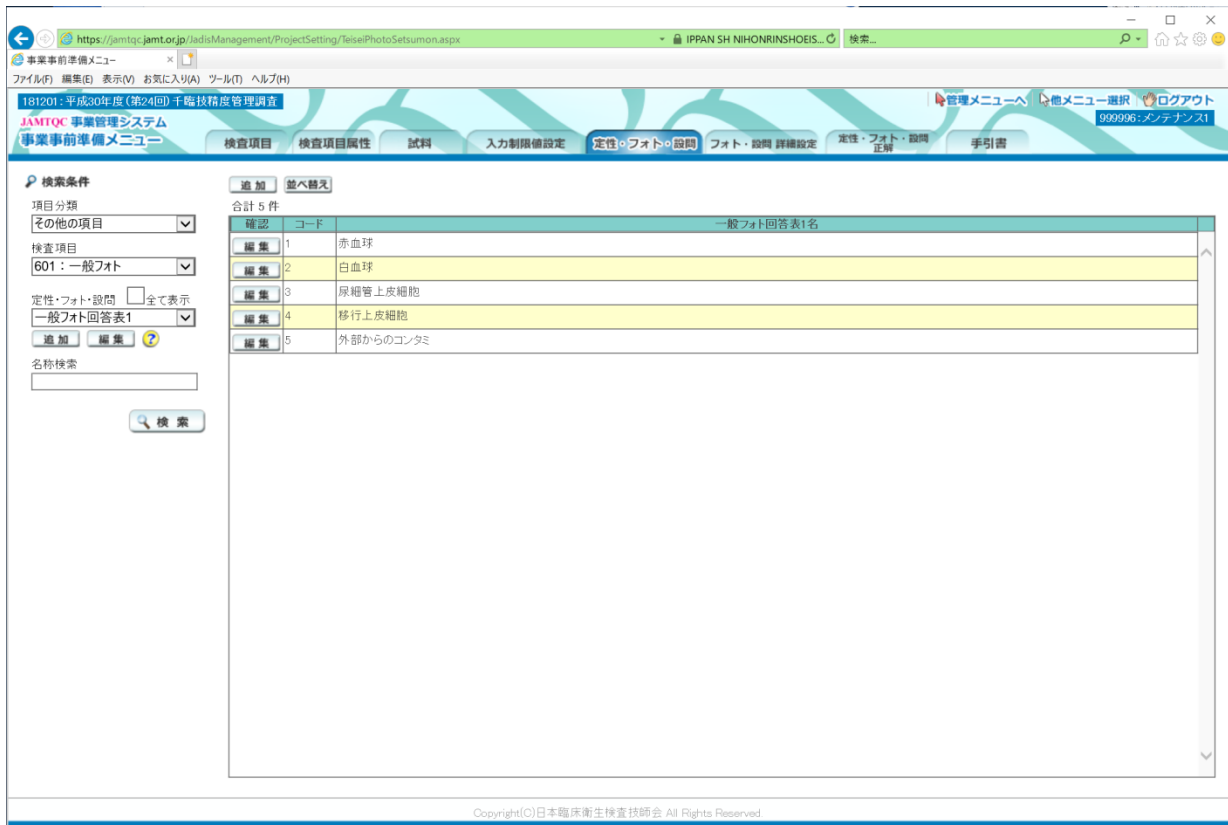

・定性・フォト・設問の選択肢の設定を行えます。

・【フォト・設問 詳細設定】



・フォトサーベイの一覧から詳細設定する項目を選択し **編集** ボタンをクリックします。

細胞診フォトサーベイ

設問1  
 ガイダンス  
 追加 並へ替え 画面イメージ  
 合計 5 件

編集	タイトル	設問文またはファイル名	コメント
編集	設問1	年齢:30代 性別:女性 採取部位(方法):子宮頸部(サイトピック) 臨床所見:子宮頸がん検診 染色:Pap染色 倍率:1-1×40, 1-2×100, 1-3×100, 1-4×100	
編集	1-1. Pap染色×40	細胞設問1-1.JPG	
編集	1-2. Pap染色×100	細胞設問1-2.JPG	
編集	1-3. Pap染色×100	細胞設問1-3.JPG	

回答表  
 細胞回答表1 全て表示 追加 編集 ?

回答一覧  
 追加 並へ替え

合計 5 件

確認	コード	細胞回答表1名	正解ランク
編集	1	NILM:扁平上皮化生細胞	<input type="radio"/> 正解 <input type="radio"/> 許容正解 <input type="radio"/> 参考 <input checked="" type="radio"/> 不正解
編集	2	LSIL:軽度異形成	<input type="radio"/> 正解 <input type="radio"/> 許容正解 <input type="radio"/> 参考 <input checked="" type="radio"/> 不正解
編集	3	HSIL:高度異形成	<input checked="" type="radio"/> 正解 <input type="radio"/> 許容正解 <input type="radio"/> 参考 <input type="radio"/> 不正解
編集	4	SCC:扁平上皮癌	<input type="radio"/> 正解 <input type="radio"/> 許容正解 <input type="radio"/> 参考 <input checked="" type="radio"/> 不正解
編集	5	Other malign:小細胞癌	<input type="radio"/> 正解 <input type="radio"/> 許容正解 <input type="radio"/> 参考 <input checked="" type="radio"/> 不正解

保存して閉じる キャンセルして閉じる

- ・設問文、画像、図表、選択肢を設定し、回答画面「画像イメージ」をプレビューできます。設定時に正解が決定している場合は、正解の設定も可能です。また、回答締切日以降に表示する設問に関する解説文の設定も可能です。

・【定性・フォト・設問 正解】

https://jamtqc.jam.tor.jp/jadis/Management/ProjectSetting/TeisePhotoSetsumonSeikai.aspx

181201:平成30年度(第24回)千臨技精度管理調査

JAMTQC 事業管理システム

検査項目 検査項目属性 試料 入力制限値設定 定性・フォト・設問 フォト・設問 詳細設定 定性・フォトの設問 正解 手引書

合計 142 件

編集	検査項目	データ	試料	正解
編集	血液細胞画像	設問13		正解:(018) 偽ベルグ核異常
編集	血液細胞画像	設問14		正解:(017) 低顆粒好中球
編集	血液細胞画像	設問15<<評価対象外>>		正解:(416) MDS EB-1
編集	細胞診フォトサーベイ	設問1		正解:(3) HSIL:高度異形成
編集	細胞診フォトサーベイ	設問2		正解:(4) 明細胞癌
編集	細胞診フォトサーベイ	設問3		正解:(4) 顆粒膜細胞腫
編集	細胞診フォトサーベイ	設問4		正解:(1) 良性線毛円柱上皮細胞
編集	細胞診フォトサーベイ	設問5		正解:(3) ワルチン腫瘍
編集	細胞診フォトサーベイ	設問6		正解:(2) 腺癌
編集	細胞診フォトサーベイ	設問7		正解:(4) 高異型度尿路上皮癌
編集	細胞診フォトサーベイ	設問8		正解:(5) 腺様嚢胞癌
編集	細胞診フォトサーベイ	設問9		正解:(3) 濾胞性腫瘍
編集	細胞診フォトサーベイ	設問10		正解:(1) 反応性濾胞過形成
編集	細胞診症例問題1	症例問題1		正解:(1) 反応性中皮細胞と判定し、陰性と判定した。
編集	一般フォト	設問1		正解:(2) 写真A:糸球体型赤血球 写真B:非糸球体型赤血球
編集	一般フォト	設問2		参考:(1) 扁平上皮細胞/参考:(2) 円柱上皮細胞/参考:(3) 尿管上皮細胞/参考:(4) 尿路上皮細胞/参考:(5) 異型細胞(尿路上皮癌細胞疑い)
編集	一般フォト	設問3		正解:(5) 異型細胞(尿路上皮癌細胞疑い)
編集	一般フォト	設問4		正解:(3) 尿管管上皮細胞
編集	一般フォト	設問5		正解:(4) 真菌
編集	一般フォト	設問6		正解:(3) コレステロール結晶
編集	一般フォト	設問7		正解:(2) 扁平上皮細胞
編集	一般フォト	設問8		正解:(5) 写真A:尿酸結晶 写真B:シュウ酸カルシウム結晶
編集	一般フォト	設問9		正解:(1) 顆てんぷん小体

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

- ・正解を設定する項目を選択し、編集 ボタンをクリックします。



定性・フォト・設問正解入力

細胞診フォトサーベイ 設問.1

コード	名称	正解ランク			
1	NILM:扁平上皮化生細胞	<input type="radio"/> 正解	<input type="radio"/> 許容正解	<input type="radio"/> 参考	<input checked="" type="radio"/> 不正解
2	LSIL:軽度異形成	<input type="radio"/> 正解	<input type="radio"/> 許容正解	<input type="radio"/> 参考	<input checked="" type="radio"/> 不正解
3	HSIL:高度異形成	<input checked="" type="radio"/> 正解	<input type="radio"/> 許容正解	<input type="radio"/> 参考	<input type="radio"/> 不正解
4	SCC:扁平上皮癌	<input type="radio"/> 正解	<input type="radio"/> 許容正解	<input type="radio"/> 参考	<input checked="" type="radio"/> 不正解
5	Other malign:小細胞癌	<input type="radio"/> 正解	<input type="radio"/> 許容正解	<input type="radio"/> 参考	<input checked="" type="radio"/> 不正解

保存して閉じる    キャンセルして閉じる

・各選択肢に、正解、許容正解、参考、不正解を設定します。

・【手引書】

編集	タイトル	設問文またはファイル名	検査分野	コメント
<input type="button" value="編集"/>	臨床化学検査実施要項	平成30年度サーベイ実施要項(臨床化学) .pdf	臨床化学	
<input type="button" value="編集"/>	免疫血清検査実施要項	①2018血清実施要項.pdf	免疫血清	
<input type="button" value="編集"/>	免疫血清検査サーベイ実施の手引	②2018免疫血清検査サーベイ実施の手引(1).pdf	免疫血清	
<input type="button" value="編集"/>	微生物検査精度管理実施要項	微生物検査精度管理実施要項30年度最終(2).pdf	微生物	
<input type="button" value="編集"/>	微生物フォトサーベイ画像集	微生物検査精度管理フォト.pdf	微生物	
<input type="button" value="編集"/>	血液検査実施要項	H30千臨技血液検査サーベイ要項.pdf	血液	
<input type="button" value="編集"/>	血液検査サーベイ画像集	H30千臨技血液検査サーベイ画像集.pdf	血液	
<input type="button" value="編集"/>	血液検査血液像関連コード表	H30千臨技血液像関連コード集1.pdf	血液	
<input type="button" value="編集"/>	血液検査アンケート集	H30千臨技サーベイ 血液検査 アンケート集.pdf	血液	
<input type="button" value="編集"/>	細胞診実施要項	③細胞診検査研究実施要項.pdf	細胞	
<input type="button" value="編集"/>	細胞診問集	②細胞診検査研究問集.pdf	細胞	
<input type="button" value="編集"/>	細胞診フォト集	①細胞診検査研究フォト集.pdf	細胞	
<input type="button" value="編集"/>	細胞診アンケート	④細胞診検査研究アンケート.pdf	細胞	
<input type="button" value="編集"/>	一般検査精度管理実施要項	千臨技一般検査精度管理実施要項.pdf	一般	
<input type="button" value="編集"/>	一般フォトサーベイ設問集	一般フォト.pdf	一般	
<input type="button" value="編集"/>	生理検査精度管理実施要項	手引書・生理2018.pdf	生理	
<input type="button" value="編集"/>	生理フォトサーベイ集	平成30年度 千臨技サーベイ問題(生理)最終.pdf	生理	
<input type="button" value="編集"/>	輸血検査精度管理実施要項	H30年度千臨技輸血検査研究班輸血研究班.pdf	輸血	
<input type="button" value="編集"/>	輸血検査ペーパーサーベイ設問集	H30輸血研究班ペーパーサーベイ.pdf	輸血	
<input type="button" value="編集"/>	病理検査研究班精度管理の手引	平成30年度千臨技病理検査研究班精度管理の手引き(修正版).pdf	病理	
<input type="button" value="編集"/>	病理検査フォトサーベイ集	H30_病理_フォト設問集.pdf	病理	

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved

- ・ **追加** ボタンから新しく作成するか、**編集** ボタンから既存のものを修正します。
- ・ **並べ替え** ボタンから掲載の順番を入れ替えることができます。

※ 掲載できるファイルはPDFのみとなります。

**ガイダンス**

タイプ: PDFファイル (\*.pdf)

表題: 2. 免疫血清 手引書

ローカルファイル: [参照...] [アップロード]

アップロードファイル: [プレビュー]

検査分野: 免疫血清

コメント: [ ]

[削除して閉じる] [保存して閉じる] [キャンセルして閉じる]

- ・タイプ、表題、ファイルのアップロード等を設定します。  
設定した手引書は、参加施設向けシステムの「回答メニュー」の各回答画面に表示されます。

➡ データ活用メニュー — 事業管理者・担当者実行可能

・【データ検索】

検索条件

検査分野: 臨床化学

項目分類: 指定しない

検査項目: Glu

データ検索

データ絞り込み条件

【No.1(赤)】主結果	データあり	A [ ] mg/dL (桁数:999) ~ B [ ] mg/dL (桁数:999)
【No.1(赤)】SDI	設定しない	A [ ] ~ B [ ]
【No.2(青)】主結果	データあり	A [ ] mg/dL (桁数:999) ~ B [ ] mg/dL (桁数:999)
【No.2(青)】SDI	設定しない	A [ ] ~ B [ ]
【チリロール赤ラベル】主結果	データあり	A [ ] mg/dL (桁数:999) ~ B [ ] mg/dL (桁数:999)
【チリロール赤ラベル】SDI	設定しない	A [ ] ~ B [ ]

条件設定

<input type="checkbox"/> 測定装置	<input type="checkbox"/> 試薬	<input type="checkbox"/> 標準液
<input type="checkbox"/> 検査実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> 方法	<input type="checkbox"/> 試薬製造販売元
<input type="checkbox"/> 検査	<input type="checkbox"/> 標準液上位標準	<input type="checkbox"/> 標準液基材
<input type="checkbox"/> 標準液表示値設定企業	<input type="checkbox"/> 標準液販売企業	<input type="checkbox"/> トレーサビリティ
<input type="checkbox"/> 都道府県	<input type="checkbox"/> 業務形態	<input type="checkbox"/> 経営形態
<input type="checkbox"/> 形態分類	<input type="checkbox"/> 病床数範囲	<input type="checkbox"/> 施設認証
<input type="checkbox"/> 基幹・基準施設	<input type="checkbox"/> 支部	

方法

<input type="checkbox"/> 01:ヘキシキナーゼ法(件数:63)
<input type="checkbox"/> 02:グルコキナーゼ法(件数:2)
<input type="checkbox"/> 03:ブドウ糖脱水素酵素法(件数:1)

Copyright©日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved

- ・データ検索の機能は、生データファイル出力、集計に影響を与えるデータの抽出および集計対象外の設定、各属性の回答数確認等を行います。  
詳細は「ガイダンス」を参照してください。

・【生データ一括出力】

対象施設によって異なりますが、項目が500列を超えるタイムアウトが発生する可能性があります。条件の絞り込みを再考してください。

表示  結果  属性  エクセルファイルソート順  受付番号順(施設情報なし)  データがない行は除外する **生データ一括ファイル出力**

選択	項目	試料	結果/属性	種別
<input checked="" type="checkbox"/>	No.1(赤)	主結果		数値
<input checked="" type="checkbox"/>	No.2(青)	主結果		統計除外
<input checked="" type="checkbox"/>	チトリロール赤ラベル	主結果		SDI
<input checked="" type="checkbox"/>		測定日		コメント
<input checked="" type="checkbox"/>		測定装置		評価
<input checked="" type="checkbox"/>		試薬		BIAS%
<input checked="" type="checkbox"/>		方法		
<input checked="" type="checkbox"/>		結果		

選択50件/合計150件

選択	項目	試料	結果/属性	種別
<input checked="" type="checkbox"/>	Glu	No.1(赤)	主結果	数値
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	統計除外
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	SDI
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	コメント
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	評価
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	BIAS%
<input checked="" type="checkbox"/>	"	No.2(青)	主結果	数値
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	統計除外
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	SDI
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	コメント
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	評価
<input checked="" type="checkbox"/>	"	"	"	BIAS%

Copyright©日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

- ・エクセルファイルで生データの選択出力ができます。詳細は「ガイダンス」を参照してください。

・【施設回答確認】

参加受付数 合計 158 件  
 受付番号順  施設番号順


施設番号:   
 コース:

受付変更/受付番号	施設番号	施設名	部署	参加コース	回答表示
1		臨床検査科	臨床検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(全).07 病理.08 細胞診.09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
2		検査科	検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(塗抹・フォトサーベイ).09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
3		検査科	検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(塗抹・フォトサーベイ).09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
4		中央検査科	中央検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
5		臨床検査科	臨床検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定	<input type="button" value="回答表示"/>
6		検査科	検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
7		検査科	検査科	01 臨床化学.03 血球数算定.04 末梢血液像.10 一般	<input type="button" value="回答表示"/>
8		検査科	検査科	01 臨床化学.03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(塗抹・フォトサーベイ).09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
9		臨床検査科	臨床検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(全).07 病理.08 細胞診.09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
10		検査室	検査室	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(全).09 輸血(全).10 一般.11 血清	<input type="button" value="回答表示"/>
11		臨床検査室	臨床検査室	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(全).07 病理.08 細胞診.09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
12		検査科	検査科	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(全).09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>
13		臨床検査部	臨床検査部	01 臨床化学.02 臨床化学(HbA1c).03 血球数算定.04 末梢血液像.05 微生物(全).07 病理.08 細胞診.09 輸血(全).10 一般.11 血清.12 生理	<input type="button" value="回答表示"/>

Copyright©日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

- ・参加施設の回答を確認する画面で **回答表示** ボタンをクリックしてください。

・【属性グループ化】

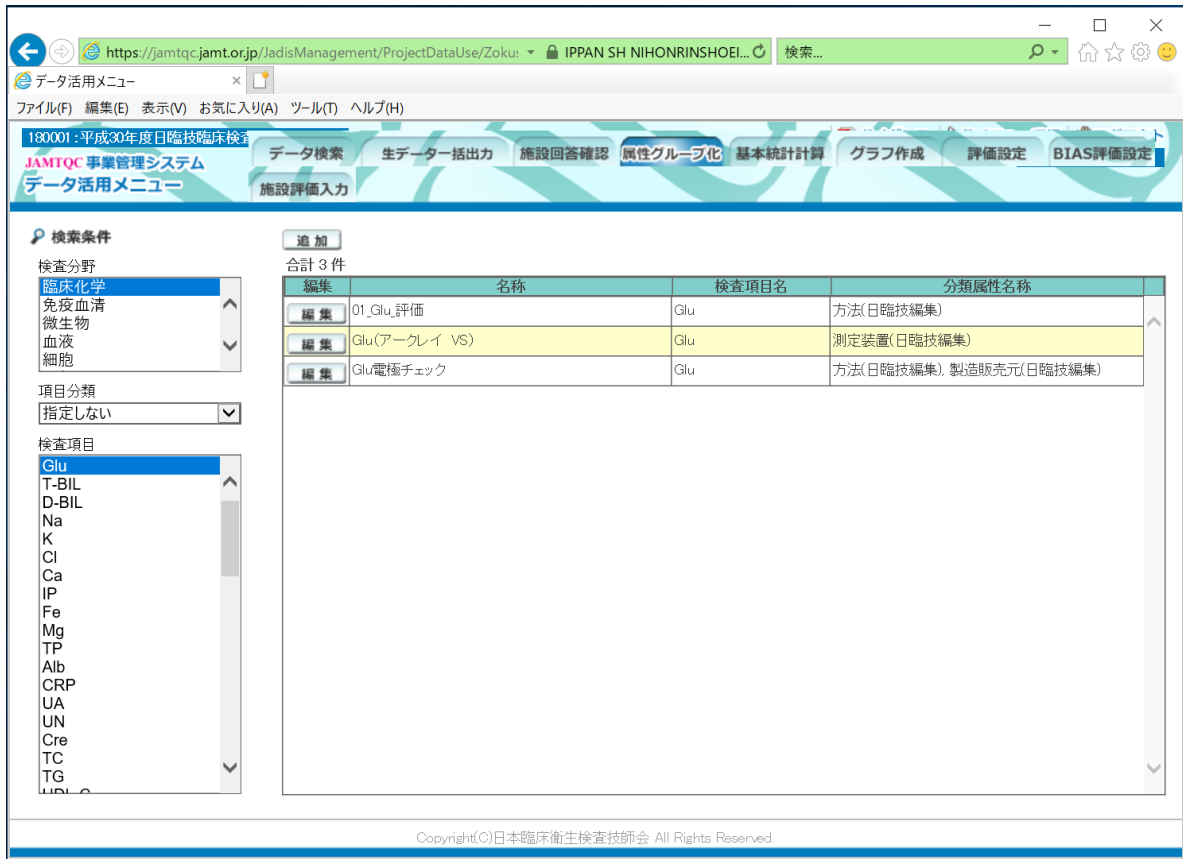

- ・属性グループ化の機能は、機器、試薬などの属性をグループ化して統計計算に反映させます。操作方法等の詳細は「ガイドンス」を参照してください。

・【基本統計計算】



- ・基本統計計算の機能は、各項目の統計計算用の設定を行います。総括統計用、施設別報告書 SDI 評価用、評価設定用、その他の分類で、使用用途を分けることができます。統計結果ファイルの作成も可能です。操作方法等の詳細は、「ガイドンス」を参照してください。

**統計設定**

対象検査項目

コード

名称

コメント

分類属性1

分類属性2

分類属性3

分類属性4

分類属性5

統計種類

統計用途

対象データ

定量除外方法

定量評価件数下限

オプション除外設定

オプション除外方法

除外判断データ

(除外判断データを「指定しない」場合は、対象データまたは分類1が使われます)


除外指定テキスト

(除外判断データが複数の場合は、半角空白で区切って並べてください)

・【グラフ作成】


- ・グラフ作成の機能は、基本統計計算の結果から、ヒストグラム、ツインプロット、箱ひげ、ヒストグラム+箱ひげ、定性系円グラフを作成することができます。基本統計がない場合も、計算設定を行ってグラフの作成が可能です。作成されたグラフをファイルに保存することもできます。操作方法等の詳細は「ガイダンス」を参照してください。

・【評価設定】

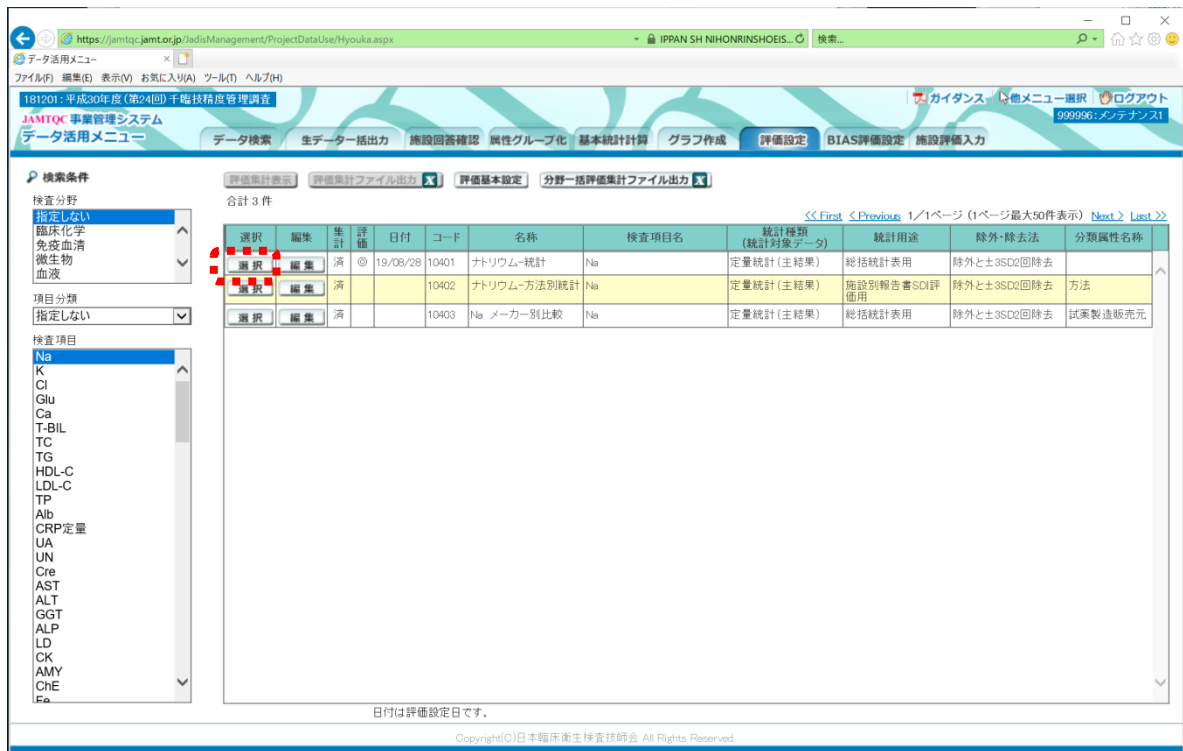

- ・評価に使用する基本統計を選択し、**編集** ボタンをクリックします。
- ・操作方法等の詳細は「ガイダンス」を参照してください。

・定量系の場合

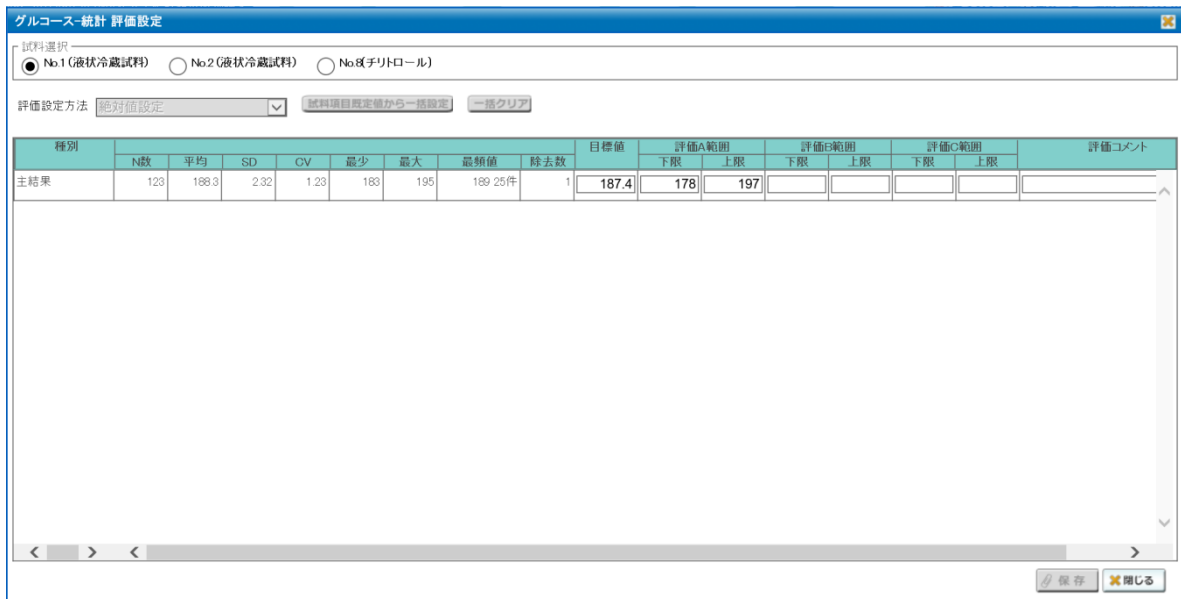

- ・試料毎、属性毎に評価設定が可能です。  
評価設定方法は、下記の中から選択できます。
  - ・絶対値設定 : 絶対値を範囲で設定します。
  - ・平均からの±偏差設定 : 平均からの±数値幅を設定します。
  - ・平均からの±%偏差設定 : 平均からの±%幅を設定します。
  - ・平均からの±SD 倍率偏差設定 : 平均からの±SD 倍率を設定します。
  - ・目標値中心からの±偏差設定 : 目標値中心からの±数値幅を設定します。
  - ・目標値中心からの±%偏差設定 : 目標値中心からの±%幅を設定します。



・定性・フォト系の場合

種別	回答		N数	(%)	評価設定	評価コメント
	コード	名称				
設問1	005	好中球桿状核球	76	97.4	評価A	
"	006	好中球分葉(分節)核球	2	2.6	評価C	
設問2	010	成熟好塩基球	78	100.0	評価A	
設問3	051	単球	77	98.7	評価A	
"	063	異型リンパ球	1	1.3	評価C	
設問4	006	好中球分葉(分節)核球	78	100.0	評価A	
設問5	061	リンパ球	76	97.4	評価A	
"	062	顆粒リンパ球	1	1.3	評価C	
"	063	異型リンパ球	1	1.3	評価C	
設問6	006	好中球分葉(分節)核球	4	5.1	評価C	
"	008	成熟好酸球	74	94.9	評価A	
設問7	061	リンパ球	78	100.0	評価A	
設問8	005	好中球桿状核球	68	87.2	評価A	
"	006	好中球分葉(分節)核球	10	12.8	評価B	

・定性・フォトの正解設定から自動で評価設定を行う場合は、**正解から一括設定** ボタンからクリックします。評価集計結果は、**評価集計表示**、**評価集計ファイル出力**、**分野一括評価集計ファイル出力**、で確認できます。

・【施設評価入力】

・施設評価入力の機能は、病理標本などを配布し、染色状態等を担当委員が評価入力するための画面です。

The screenshot shows the '施設評価入力' (Facility Evaluation Input) screen. At the top, there are navigation tabs: データ検索, 生データ一括出力, 施設回答確認, 属性グループ化, 基本統計計算, グラフ作成, 評価設定, BIAS評価設定, and 施設評価入力. The main content area displays a table with the following columns: 施設No (Facility No.), 施設名 (Facility Name), and 受付番号 (Delivery No.). The table contains 48 items. A red dashed box highlights the '編集' (Edit) button for the first row. To the right of the table, there is a detailed description of the evaluation items: 病理標本 (H&E染色・膠原線維染色・スライドガラスの汚れ・剥離等) (H&E染色・むら(H&E染色)・共有無(省略)).

・施設を選択し、評価入力する項目の **編集** ボタンをクリックします。

回答入力

病理標本 HE染色・膠原線維染色 >>> マスター一覧

以下、施設回答時には見えません。

スライドガラスの汚れ、剥離等 (HE染色)

染色むら (HE染色)

共染の有無 (HE染色)

ヘマトキシリンの染色性 (HE染色)

エオジンの染色性 (染め分け) (HE染色)

核と細胞質のコントラスト (HE染色)

HE染色総合評価 12

HE染色コメント

スライドガラスの汚れ、剥離・傷 (膠原線維)

染色むら (膠原線維)

共染の有無 (膠原線維)

膠原線維の染色性 (膠原線維)

コントラスト (膠原線維)

膠原線維染色総合評価 10

膠原線維染色コメント

自動計算 保存して閉じる キャンセルして閉じる

・各施設が入力した結果を確認しながら、結果を入力することができます。

・ >> データ印刷メニュー — 事業管理者・担当者実行可能

・【管理報告書】

https://jamtc-jamtor.jp/jadisManagement/ProjectDataPrint/KanriReport.aspx

データ印刷メニュー

180001:平成30年度日臨床検査精度管理調査

JAMTQC 事業管理システム

データ印刷メニュー 管理報告書 総括統計設定 施設別報告書 表作成・成型 差し込み報告書

施設情報/並び順 受付番号順(施設情報なし) ファイル出力

分類

一覧出力  
施設認証  
特別集計

参加項目一覧  
ABCD評価一覧  
SDI評価一覧  
BIAS%評価一覧  
評価C・D施設一覧

選択  全選択  全解除

臨床化学  
 免疫血清  
 微生物  
 血液  
 細胞  
 一般  
 生理  
 輸血  
 病理

集計有無  
なし  
あり

Copyright (C) 日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

- ・参加分野別統計、参加施設分類統計等、管理報告用の統計出力機能、全分野の生データファイルをエクセルで出力することができます。

・【総括統計表設定】



- ・項目を選択し、**編集** ボタンをクリックします。

総括統計表入力

コード: 01102

名称: グルコース-方法別統計

コメント:

出力形式: 定量

総括統計表グループ: 化学濃度項目

基本統計リスト **編集** 並べ替え

コード	名称	検査項目	統計種類
10102	グルコース-方法別統計	グルコース	定量統計

削除して閉じる | 保存して閉じる | キャンセルして閉じる

- ・総括統計表名称、出力形式、総括統計表グループを設定し、基本統計リストの **編集** ボタンをクリックします。

基本統計リスト選択

合計 228 件

選択	コード	名称	検査項目	統計種類
<input type="checkbox"/>	10101	グルコース-統計	グルコース	定量統計
<input checked="" type="checkbox"/>	10102	グルコース-方法別統計	グルコース	定量統計
<input type="checkbox"/>	10124	グルコース-試薬別統計	グルコース	定量統計
<input type="checkbox"/>	10133	Glu_評価統計	グルコース	定量統計
<input type="checkbox"/>	10201	総ビリルビン-統計	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10202	総ビリルビン-方法別統計	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10213	総ビリルビン-試薬別統計	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10237	TB_評価統計	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10238	H29評価設定修正用	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10239	H29評価設定修正用	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10240	総ビリルビン-試薬別統計	総ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10301	直接ビリルビン-統計	直接ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10302	直接ビリルビン-方法別統計	直接ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10305	直接ビリルビン-試薬別統計	直接ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10321	直接ビリルビン(δビリルビン測り込み有無)総括統計	直接ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10322	H29評価用修正	直接ビリルビン	定量統計
<input type="checkbox"/>	10401	ナトリウム-統計	ナトリウム	定量統計
<input type="checkbox"/>	10402	ナトリウム-方法別統計	ナトリウム	定量統計

設定 キャンセル

- 基本統計で、統計用途を《総括統計表》と設定した統計リストから該当する統計を選択します。PDF ファイルはシステムで自動作成します。

・【施設別報告書】

- 施設別報告書の機能は、施設別報告書作成の設定を行います。
- 表紙の設定

180001:平成30年度日臨床検査精度管理調査

JAMTCQ 事業管理システム

施設別報告書

検索条件

検査分野

指定しない

臨床化学

免疫血清

微生物

血液

施設別報告書グループ

追加 編集

表紙

臨床化学

免疫血清

微生物

血液

細胞

一般

生理

輸血

病理

遺伝子

評価まとめ

施設認証お知らせ

追加 並び替え 施設別報告書参照 公開用施設別報告書は、公開日の深夜1時頃に自動作成されます。

合計 7 件

編集	コード	名称	出力形式	検査項目
編集	01	宛名	宛名	
編集	02	年度	1行テキスト	
編集	03	タイトル1	1行テキスト	
編集	04	タイトル2	1行テキスト	
編集	05	組織名1	1行テキスト	
編集	06	組織名2	1行テキスト	
編集	07	施設別報告書について	定型文書	

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.



**施設別報告書入力**

コード: 02  
 名称: 化学酵素項目  
 コメント:   
 施設別報告書グループ: 臨床化学  
 改ページ強制:  偶数ページ  奇数ページ  
 できるだけ改ページしない  
 出力形式: 定量項目結果報告  
 ブロック高さ: 10 (最大で255以内の整数で入力して下さい)  
 定型文書:  参照... アップロード  
アップロードファイルはWindows付属のワードパッドで作成してください。  
 罫線や画像貼り付けは使用できません。

テキスト/書式  
 テキスト/タイトル: 酵素項目  
 フォント: MS P 明朝  太字  
 サイズ: 13pt  センタリング  右寄せ

検査項目リスト

コード	検査項目名	データ定義名	SDI・BIAS%
121	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ		
122	アラニンアミノトランスフェラーゼ		
123	アルカリホスファターゼ		
124	乳酸デヒドロゲナーゼ		
125	アミラーゼ		
126	クレアチンキナーゼ		
127	γ-グルタミルトランスフェラーゼ		
128	コリンエステラーゼ		

・表示の詳細な設定（フォント、フォントサイズ等）ができます。

・【表作成・成型】

150001:平成27年度日臨床検査精度管理調査

JAMTQC 事業管理システム

データ印刷メニュー

管理報告書 総括統計設定 施設別報告書 **表作成・成型** 差し込み報告書

分野	追加	編集	ダウンロード	名称	表種類	表詳細
指定しない	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="ダウンロード"/>				
臨床化学	<input type="button" value="編集"/>	<input checked="" type="button" value="ファイル出力"/>		IgG	基本統計表	免疫グロブリンIgG-統計
免疫血清						
微生物						
血液						
細胞						
一般						
生理						
輸血						
病理						
遺伝子						

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

・エクセル出力表（基本統計表・評価表）から行の削除、列の削除、表示色等の調整。報告書掲載用、報告会資料作成の用途に利用可能。操作方法等の詳細は「ガイドンス」を参照してください。



・【差し込み報告書の機能】

検索条件

検査分野  
指定しない  
臨床化学  
免疫血清  
微生物  
血液

差し込み報告書グループ  
追加 編集

免疫grp  
免疫感染症

追加 並び替え 差し込み報告書作成

合計 3 件

編集	コード	名称	差し込み形式	差し込み対象
編集	0200103	免疫表	統計エクセル挿入	免疫表
編集	0200101	免疫ですと	テキストのみ挿入	
編集	0200102	免疫グラフ	グラフ挿入	●フェリチン-試験別統計ヒストグラムtest

Copyright(C)日本臨床衛生検査技師会 All Rights Reserved.

- ・最終報告書用雛形の作成と報告書用 Word ファイルのダウンロードができます。
- ※ 最終報告書に必要なグラフおよびエクセル表の準備は「グラフ作成」、「表作成・成型」で事前に準備が必要です。
- 操作方法等の詳細は、「ガイダンス」を参照してください。